




Общество с ограниченной ответственностью «НССК»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/3, этаж 1, офис 2
тел./факс (383) 399-15-17, e-mail: labnssk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AH03

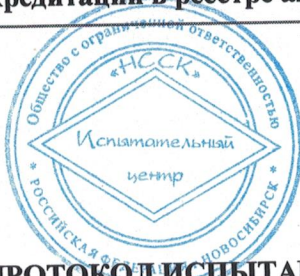

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

В.В. Данилова

21 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 282с от 21 марта 2023 г.

Наименование заказчика и его адрес: Орган по сертификации продукции ООО «НЦС», 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 72, офис 301.

Основание для проведения испытаний: направление № 877 от 16.01.2023 г., заказ № 10с от 16.01.2023 г.

Наименование продукции: образцы-кубы бетона В15 ПЗ F₁ 100 W₄, изготовленные из бетонной смеси при производстве блоков вентиляционных железобетонных ГОСТ 17079-2021.

Производитель бетонной смеси: ООО ПТК «Регион», 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 72, офис 301.

Место, дата отбора образцов (проб): РБУ ООО ПТК «Регион», г. Новосибирск, ул. Белорусская, дом 2; 13.01.2023 г.

Дата получения образцов (проб): 16.01.2023 г.

Сведения об испытываемых образцах (пробах): образцы-кубы 10*10*10 см, промаркированы.

Условия твердения (хранения) образцов (проб): ТВО при температуре +80 °С, далее хранение в нормальных условиях при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (95±5) % в течение 28 сут.

Количество образцов (проб): 6 образцов.

Регистрационные данные ИЦ: № 10с/1/16-10с/1/21.

НД на метод проведения испытаний: ГОСТ 12730.5-2018 (Приложение Д).

Используемое оборудование и измерительные приборы:

- камера нормального твердения LC Technic КНТ-144, зав. № 018, протокол периодической аттестации № 123 от 21.02.2022 г.;

- устройство ВВ-2 для определения водонепроницаемости, протокол периодической аттестации № 6 от 17.08.2022 г.;

- вакуумметр ВПЗ-УУ2, зав. № НН-024855, свидетельство о поверке № С-НН/02-06-2022/160496788 от 02.06.2022 г.;

- прибор комбинированный Testo 608-H1, зав. № 45246605, свидетельство о поверке № С-НН/14-07-2022/170884971 от 14.07.2022 г.

Условия проведения испытаний: температура воздуха +21,5°С, влажность воздуха 60,2%.

Дата испытаний образцов (проб): 16.02.2023 г.

Результаты испытаний приведены в Приложении №1 к Протоколу испытаний № 282с от 21.03.2023 г. на 1-м листе (с 2 по 2).

ВЫВОДЫ: по результатам испытания образцов-цилиндров марка бетона по водонепроницаемости соответствует W₄.

ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и информацию, предоставленную Заказчиком.

Настоящие результаты испытаний относятся только к данным образцам. Протокол испытаний и Приложение №1 к Протоколу испытаний являются единым документом на 2 листах. Полное и частичное воспроизведение Протокола испытаний без письменного разрешения ИЦ не допускается.

Сведения о выданных Протоколах испытаний передаются в Федеральную службу по аккредитации через личный кабинет Федеральной Государственной Информационной Системы согласно Приказу № 704 Министерства экономического развития РФ от 24.10.2020 г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заместитель руководителя ИЦ

Балюк М.А.

Балюк М.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах				Дата испы- тания	Измеряе- мый показа- тель, ед.изм.	Требования к измеряемому показателю		Обозначе- ние НД на метод испытаний	Резуль- таты испыта- ний	Приме- чание
№ Регис- тра- ции	Дата изго- товле- ния	Марки ровка заказ- чика	Марки- ровка ИЦ			Обоз- начес- ние НД на проду кцию	Норма- тивное значе- ние			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10с/1	13.01. 2023г.	Образ цы- лин дры В15 F ₁ 100 W4	10с/1/16 10с/1/17 10с/1/18 10с/1/19 10с/1/20 10с/1/21	16.02. 2023г.	Время падения давления на образце, с	ГОСТ 26633- 2015 ГОСТ 17079- 2021	60-87	ГОСТ 12730.5- 2018 (Приложе- ние Д), Устройство ВВ-2	58 62 69 76 82 <u>94</u> ср.73	соотв. W4

Инженер-лаборант ИСМ



Горюнова А.В.